POSADOWIENIE PRZEWODU

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA

WYKOPY O ŚCIANACH UMOCNIONYCH

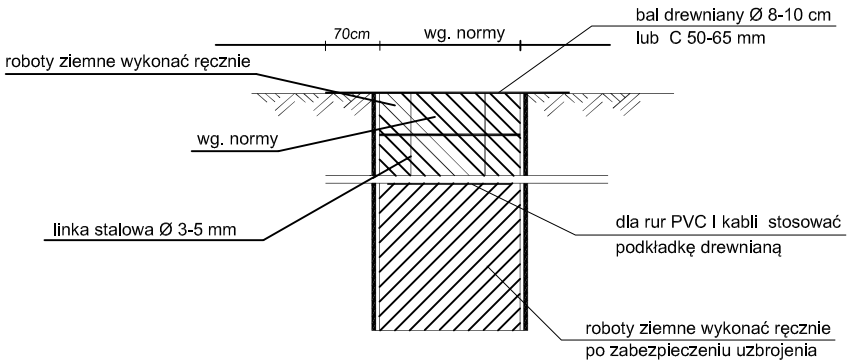

WYKOPY O ŚCIANACH NIEUMOCNIONYCH

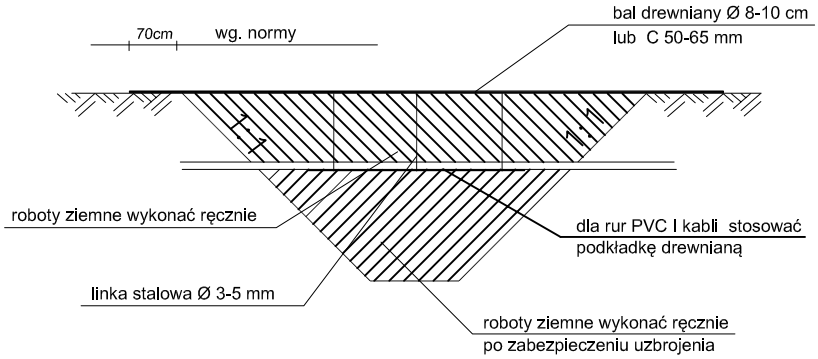

POSADOWIENIE PRZEWODU

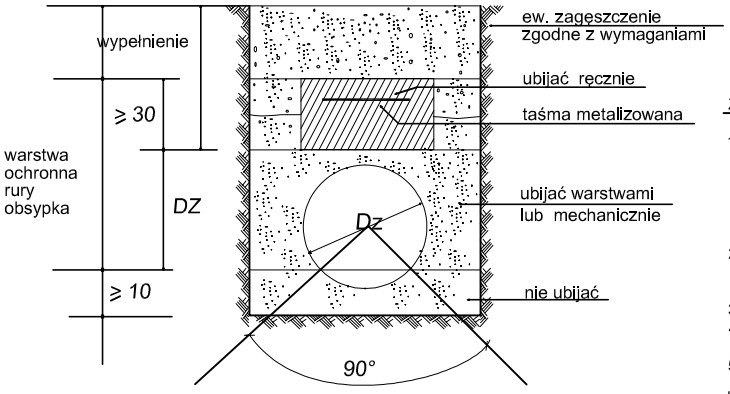

ZALECENIA:

1. W gruntach gliniastych przewody układać na podsypce z piasku gr.10cm.
   Do podsypki stosować piasek do wysokości 30cm.
   W gruntach piaszczystych przewody układać na podsypce
   z gruntu rodzimego gr. 10cm.
   Do obsypki stosować gruntu rodzomego do wys. 30 cm.
   Ubijać warstwami.
2. Warstwa wyrównawcza nie moze zawierać:
   - cząstek wiekszych od 20mm,
   - ostrych kamienie lub innego łamanego materiału.
3. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co warstwa wyrównawcza.
4. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
5. Nad przewodem należy umieścić taśmę metalizowaną.

UWAGA:

Przed rozpoczęciem robót ziemnych natrasie realizowanego przewodu wyznaczyć wszystkie kolizje (przez służby specjalne).

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA:	Usługi Projektowe mgr inż.Małgorzata Kręc 75 - 124 Koszalin, ul. Mieszka 1-go 5A		telefon	(94) 341-14-24	
INWESTOR:	Miejskie Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin				
OBIEKT:	Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami				
TREŚĆ RYSUNKU:	POSADOWIENIE PRZEWODU				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA:	sierpień 2017
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Małgorzata Kręc	78/Sz/2002		SKALA:	BS
OPRACOWAŁ:				NR RYSUNKU:	T2
SPRAWDZIŁ:	inż. Wanda Grześkowiak	A/PB/8300/221/82			