

## IL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

cym uzbrojeniem podziemnym

podstawie map sytuacyjno-wysokościowych

istnienia na terenie projektowanego

o urzędzeń podziemnych, które nie zostały

zasie inwentaryzacji geodezyjnej.

a włączeń oraz istniejącego uzbrojenia

ani i ewentualnie przeprowadzić korekty

rojektanta.

znacznikowa z wkładką metalową

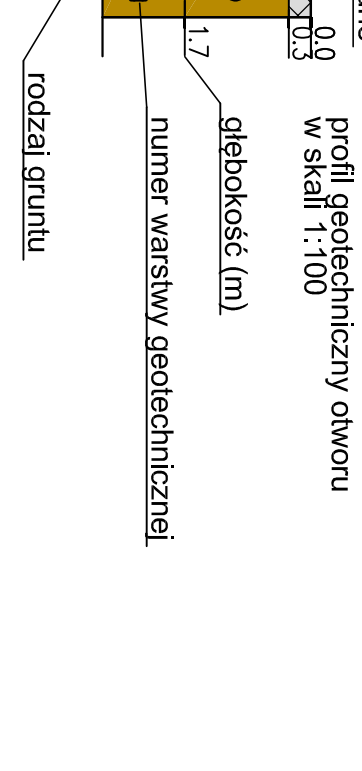
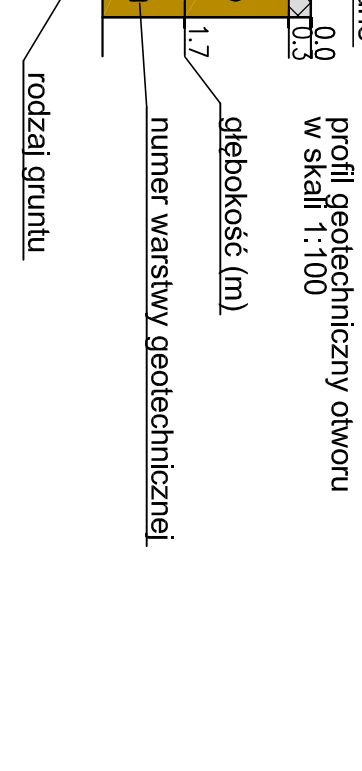
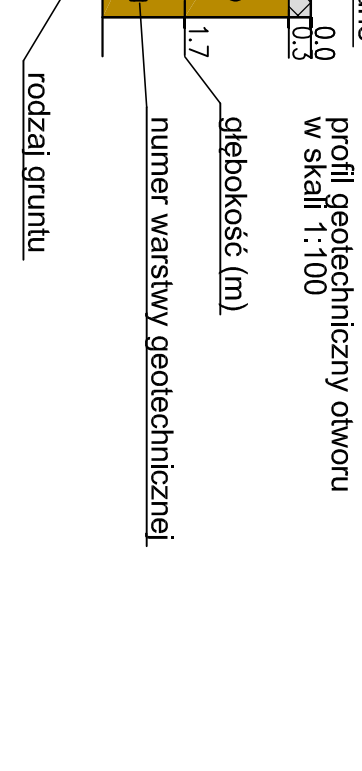
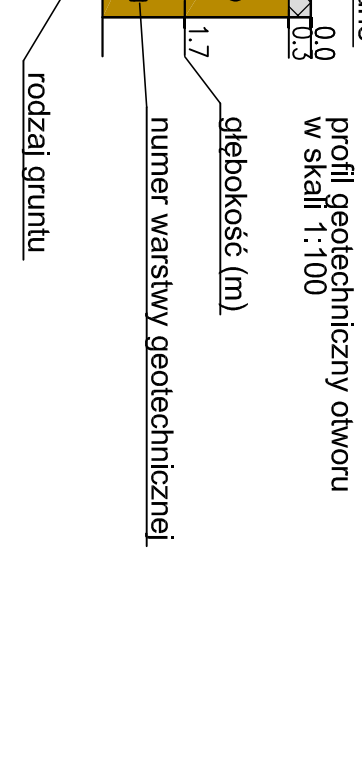
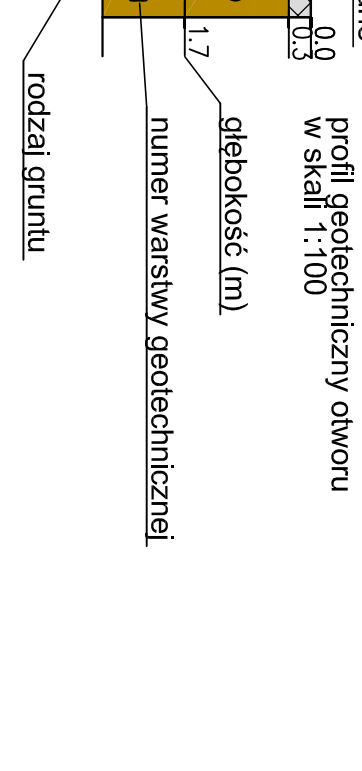

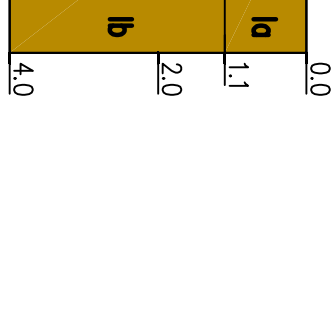
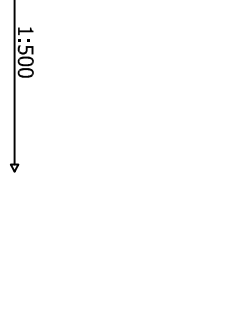
nie do ist. sieci wodociągowej

ka PE de 40 i zasilana do zarzadzania de 40 (Dn 32)

redukcijov PE de 110/90

do nawiercania pod ciśnieniem z mufa redukcijna de1

zależności od rodzaju i rodzaju

[illegible]

(tel) 34 14 424 telefon	
Posojevnica na r. iz Margorata 5A 14 Kozsolin, ul. Mészai 190 5A Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-771 Kozsolin	
Wodociąg i Kanalizacja Podziatkiowa z oddzieleniem	
IL. PODZIĄNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	
MIEJ. NAZISZCZO Miejska Kępa	IN. RZUCOWEN 78/2002 DATA WIT. PRZESŁAN A49B300021102
POCZES DATA WIT. PRZESŁAN	samopł. 2017 15.03.2010 P2

[illegible]

(tel) 34 14 424 telefon	
Posojevnica na r. iz Margorata 5A 14 Kozsolin, ul. Mészai 190 5A Wodociąg i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 75-771 Kozsolin	
Wodociąg i Kanalizacja Podziatkiowa z oddzieleniem	
IL. PODZIĄNY SIECI WODOCIĄGOWEJ	
MIEJ. NAZISZCZO Miejska Kępa	IN. RZUCOWEN 78/2002 DATA WIT. PRZESŁAN A49B300021102
POCZES DATA WIT. PRZESŁAN	samopł. 2017 15.03.2010 P2