

DECYZJA**Na podstawie:**

- art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami),
- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami),
- Zarządzenia Nr 552/2366/14 z dnia 09.05.2014 r. oraz Nr 656/2746/14 z dnia 24.11.2014 r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upoważnienia Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych,
- Uchwały Nr LIV/646/2010 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.06.2010 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Panią Militę Gruszecką - pełnomocnika Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizację:

sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym ul. Dalekiej (dr. gminna, działka nr 174, 278/81 obr. 17), ul. Bliskiej (dr. gminna, działka nr 188/1 obr. 17), ul. Wesołej (dr. gminna, działka nr 88/79 obr. 17) oraz ul. Wspólnej (dr. gminna, działka nr 669 obr. 17)

**Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie
z e z w a l a**

na lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym ul. Dalekiej (dr. gminna, działka nr 174, 278/81 obr. 17), ul. Bliskiej (dr. gminna, działka nr 188/1 obr. 17), ul. Wesołej (dr. gminna, działka nr 88/79 obr. 17) oraz ul. Wspólnej (dr. gminna, działka nr 669 obr. 17) wg szczegółowej lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, po przyjęciu niżej wymienionych warunków:

1. Zezwolenie zarządcy drogi wyrażone w niniejszej decyzji jest ważne **do dnia 21.08.2018 r.** i wygasa po upływie terminu 3 lat od daty jego wydania.
2. Powyższa zgoda może służyć do wykazania się przed organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem na etapie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.
3. Po umieszczeniu, stosownie do obowiązujących przepisów, w pasie drogowym w/w urządzenia zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację jest ważne w terminie obowiązywania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzenia.
4. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia robót i uzgodnić go z organem zarządzającym ruchem w Koszalinie.
5. Należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 ze zmianami).
6. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia powyższego z właściwymi gestorami sieci, dokonując na własny koszt przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
7. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urządzeń ze stanem istniejącym związanych z realizacją i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi inwestor.
8. W przypadku przebudowy w/w ulic, w tym zmiany linii rozgraniczających, koszty związane z usunięciem ewentualnej kolizji i przełożeniem sieci wodociągowej z przyłączami poniesie właściciel urządzeń - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zmianami).
9. Wnioskowaną inwestycję w pasie drogowym wykonać na głębokości min. 1,0 m od spodu istniejących konstrukcji nawierzchni.
10. Przejście siecią wodociągową i przyłączami pod istniejącymi konstrukcjami nawierzchniami jezdni i zjazdów wykonać metodą bezwykopową. W przypadku, gdy inwestor uzna, że taka metoda nie wszędzie może być zastosowana, dopuszcza się wykonanie robót wykopem otwartym. Wymaga to dokonania w projekcie budowlanym uzasadnienia technicznego takiego zamierzenia.
11. Miejsca wykopów w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0.

12. Zakres koniecznych uszkodzeń nawierzchni w trakcie prac budowlanych należy przedstawić w projekcie zagospodarowania terenu mając na uwadze wymogi techniczne obowiązujące zarówno przy budowie sieci z przyłączami, jak i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz. 430) w tym między innymi warunki określone w §171 zmiany do w/w warunków technicznych zamieszczonych w Dz. U z 2015 r. poz. 329.
13. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie drogowym należy przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny, uszkodzone elementy wymienić na nowe, wszystkie warstwy konstrukcyjne odtwarzać schodkowo. Do otworzenia używać materiały pełnowartościowe. W związku z koniecznością schodkowego odtworzenia, niezbędnym może okazać się odtworzenie całej szerokości chodnika, co należy ująć w projekcie odtworzenia.
14. Nawierzchnie chodnika odtworzyć uwzględniając dopuszczenie postoju samochodów o ciężarze całkowitym nie większym niż 2500 kg z materiałów zgodnych z istniejącym wzorem, kształtem, kolorem, fakturą, nie dopuszcza się stosowania innych wzorów lub rodzajów materiałów.
15. Utrzymanie obiektów i urządzeń należy być do ich posiadacza.
16. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w związku z budową sieci z przyłączami, w tym zakres wykopów i rozmieszczenie komór technologicznych uzgodnić w Zarządzie Dróg Miejskich w Koszalinie.
17. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym projekt winna wykonać osoba posiadająca tzw. uprawnienia budowlane - drogowe do celów projektowych.
18. Zarządca drogi zastrzega sobie prawo do:
 - a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajęcie pasa drogowego będzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,
 - b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy.
19. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z umieszczenia przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.
20. Zgodnie z ust. 44 kol.4 pkt. 9 część III wykazy przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmianami), niniejsze zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wpływać na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę w/w warunków.

ZDM sprowadza się do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, które mówią: "Do zarządcy drogi należy w szczególności:

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;

16) utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów".

Kierując się tymi zasadami wszelkie działania przy wyrażaniu zgody na lokalizację urządzeń sprowadzamy do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi działaniami obniżającymi ich użyteczność lub ograniczającymi stale bądź częściowo ich funkcjonalność co ma miejsce w tym przypadku.

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę przy określeniu warunków umieszczenia urządzeń preferujemy metody jak najmniej niszczące pasy drogowe stąd we wszelkiego rodzaju decyzjach wskazujemy jako podstawową metodę bezwykopową.

ZDM przychylając się do wniosku strony, stojąc na stanowisku słusznego jej interesu postanowił jak wyżej, ponieważ za zgodność z obowiązującymi przepisami odpowiada projektant składając stosowne oświadczenie w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz organ wydający pozwolenie na budowę, wykonanie robót budowlanych lub przyjmujący zgłoszenie.

Pouczenie:

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:

- 1) Milita Gruszecka Projektowanie i Nadzór Autorski 75-256 Koszalin, ul. Stoczniovców 10 + załącznik
- 2) TZ w/m
- 3) TUR a/a 7130

Z UP. PREZYDENTA MIASTA

Zarządca Drog Miejskich w Koszalinie



Koszalin, ...23...stycznia 2015 r.

N-V.6853.10.2015.AA

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

Działając w oparciu o:

- art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.),
- art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.),
- zarządzenie Nr 7/15/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości,

wyrażam zgodę

dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., inwestora, na zajęcie terenu – części nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0017 działką ewidencyjną nr 278/82 w celu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Bliskiej i Dalekiej – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Załącznik graficzny stanowi integralną część niniejszej zgody.

Inwestora obowiązują warunki określone w opinii Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, zawartej w piśmie znak TZ.5061.316.2014.EC z dnia 17 grudnia 2014 r., skierowanej na adres: Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzór Autorski Milita Gruszecka, ul. Stoczniowców 10 75-256 Koszalin.

Wykopy pod urządzenia infrastruktury technicznej należy zasypać gruntami niewysadzinowymi (przepuszczalnymi), np. pospółką, pozwalającymi uzyskać wskaźnik zagęszczenia podłoża 1,0. Na dzień odbioru terenu Inwestor winien okazać wynik badania wskaźnika zagęszczenia.

W przypadku zaistnienia konieczności, Gmina Miasto Koszalin wyraża zgodę na złożenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów do właściwego organu.

O terminie prowadzenia robót należy powiadomić pisemnie Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie, co najmniej na tydzień przed przystąpieniem do ich realizacji.


Rozpoczęcie robót może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Urbanistyki i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu, w obecności przedstawicieli: Wydziału Nieruchomości, Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, inwestora i wykonawcy robót. Termin zakończenia robót zostanie określony w protokole przekazania terenu.

Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu jak przed ich rozpoczęciem i zgłosić do odbioru. W przypadku powstania w terenie szkód związanych z realizacją robót zostaną one usunięte staraniem i na koszt inwestora. Określa się trzyletni okres gwarancji na roboty związane z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

Na dzień odbioru terenu należy przedstawić geodezyjną dokumentację powykonawczą.

W przypadku zmiany lokalizacji sieci wodociągowej obowiązuje uzyskanie zgody na zajęcie terenu Miasta dla zmienionej trasy.

Zgodnie z § 4 pkt 4 zarządzenia Nr 7/15/14 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 grudnia 2014 r. za udzielenie niniejszej zgody opłaty nie pobiera się.

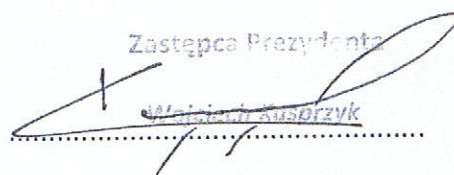Zastępca Prezydenta

Mariusz Gruszecki


Otrzymują:

1. Adresat
2. Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie, ul. Potczyńska 24
3. a/a (x2)

Do wiadomości:

(bez załącznika graficznego)

4. Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzór
Autorski
Milita Gruszecka
ul. Stoczniewców 10
75-256 Koszalin

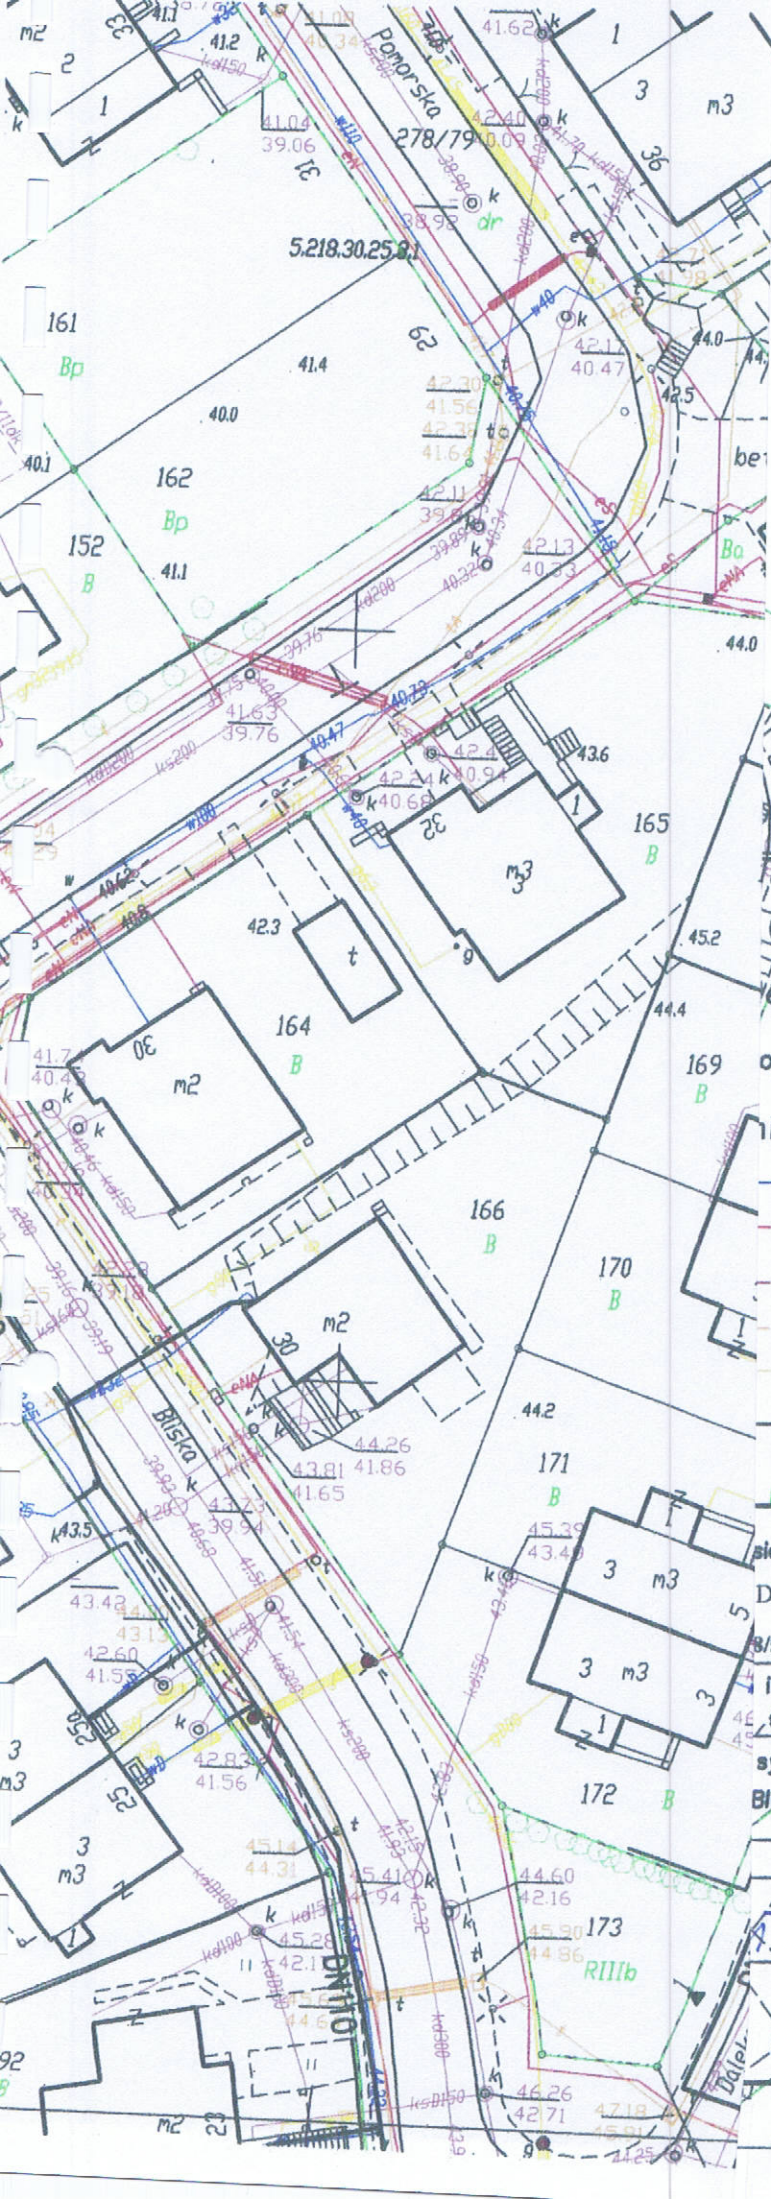

ZALĄCZNIK GRAFICZNY
do zgody na zajęcie terenu
Nr N-6853.10.2015.AA
z dnia 23.01.2015r.

Zastępca Prezesa
Wojciech Kasprzyk

OPINIA:
elementy zaprojektowane:
oj. sieć wodociągowa z przyłączami
niejające:
- przewody wodociągowe
- kabel energetyczny
- kanalizacja ściekowa i deszcz.
- kabel telekomunikacyjny
- przewód gazowy

sieć wodociągowa z przyłączami	
Daleka obręb 17 nr działek: 174,163,188/1,669,88/79,166, 8/54,88/66,88/59,88/66,191/1,192,194,195,196,206,88/66	
i Kanalizacja Spółka z o.o 75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14	
sytuacyjny przewódów wodociągowych Bliskiej i Dalekiej w.m. Koszalin	
Sprawdził:	Skala:
dr inż. Tadeusz Grubzecki A/PNB/8300/76/81	1:500
	Data:
	01.2015r.
Nr rysunku:	
57.8 57.9	

TZ.5061.316.2014.EC

Koszalin, dn. 17.12.2014 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzór
Autorski
Militta Gruszecka
75-256 Koszalin
ul. Stoczniewców 10

dot. pisma złożonego w dniu 28.11.2014 r. o wydanie opinii w zakresie zieleni dla trasy projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Bliskiej i Dalekiej w Koszalinie.

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie po przeglądzie w terenie **opiniuje pozytywnie w zakresie zieleni** trasę projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 174, 278/81, 278/82, 188/1 (obwód 17) przy ul. Bliskiej i Dalekiej z włączeniem do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Pomorskiej -dz.nr 163, ul. Wesołej dz. nr 88/79 i ul. Wspólnej dz. nr 669.

Przejście przy budynkach nr 27-28 na ul. Bliskiej wykonać w odległości 2m od pni rosnących drzew (świerki) bez uszkodzenia systemów korzeniowych, a przy budynkach nr 15-17 przeciskiem pod rosnącymi krzewami.

Trasy przyłączy do budynków uzgodnić z właścicielami poszczególnych posesji.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli po wytyczeniu trasy wodociągu lub przyłączy zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów to należy uzyskać zezwolenie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627).

Natomiast za zniszczenie drzew lub krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, przewidziane są sankcje w postaci kary pieniężnej – art. 88, ust.1 pkt 1, 2 i 3 w/w ustawy.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie
inż. Ewa Ciszek

Otrzymują:

1. Adresat (+ załącznik -1 egz. planu syt.-wys.)
2. TZ a/a 10975



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004



Telefony:

centrala:

(094) 342 29 38
342 62 60
342 62 68
342 62 69
342 37 56

fax:

(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:

(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora
ds. eksploatacji

(094) 342 37 39

Biurowe Handlowe

(094) 347 19 37

www.mwik.koszalin.pl

wik.koszalin@wodkan.pl

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95

GON: 330032800

RT-67- 60/1465/2014/KP

Koszalin 10.03.2014r.

Zadanie własne MWiK

Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Dalekiej w Koszalinie.

1. Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociągowej DN 100 z rur PE-HD odmiana 100 SDR17 w ulicy Dalekiej na odcinku od projektowanego wodociągu DN 100 PE w ul. Bliskiej /projektowana zasuwa/ do istniejącej zasuwy na wodociągu DN 100 żel. /na wysokości działki nr 531 przy ul. Dalekiej/.
- Wymiana przyłączy wodociągowych do istniejących obiektów zasilanych z dotychczasowego wodociągu w zakresie od włączenia do sieci do zaworu za wodomierzem głównym dla budynków nr 3, 5, 11, 13, 6, 8, 10, 14, 16 przy ul. Dalekiej oraz budynku nr 22 przy ul. Bliskiej.
- Przyłącza do budynków nr 7, 9, 24 przy ul. Dalekiej oraz budynku nr 24 przy ul. Bliskiej przewidzieć w dokumentacji do wymiany w zakresie pasa drogowego.
- Dla nieruchomości na działkach nr 181, 180 oraz 172 przewidzieć wyprowadzenia sieci w obrębie pasa drogowego. Projektowane wyprowadzenia sieci zakończyć zasuwkami domowymi przy granicy nieruchomości.

2. Miejsca włączenia:

- **sieć wodociągowa:** projektowany wodociąg DN 100 PE w ul. Bliskiej /włączenie do projektowanej zasuwy/ oraz istniejąca zasuwa na wodociągu DN 100 żel. w ul. Dalekiej /włącznie z wymianą zasuwy/.

Ciśnienie w sieci - 0,45 MPa.

2.0. Wymagania dla sieci wodociągowej.

- Wodociąg projektować z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych na ciśnienie 1,0 MPa; zgrzewanych doczołowo, posiadających certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej. Dla odcinków realizowanych w technologii bezwykopowej stosować rury przewodowe z płaszczem ochronnym.
- Na projektowanych wodociągach nie stosować rur ochronnych.
- Przykrycie wodociągu min 1,3 m.
- Zastosować zasuwy odcinające z żeliwa sferoidalnego /min. GGG4000/ z króćcami PE, z fabrycznym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym z żywicy epoksydowych /min. grubość warstwy 250µm/, klinem wygumowanym i uszczelką wargowa, np: AWP, AVK lub HAWLE.
- Zastosować trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczyć skrzynkami z tworzywa sztucznego, z pokrywkami żeliwnymi na poziomie terenu.
- Połączenia rurociągów i armatury kołnierzej wykonać z zastosowaniem śrub ze stali nierdzewnej.
- Na projektowanym wodociągu zamontować hydranty nadziemne. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się stosowanie hydrantów podziemnych.
- Na projektowanym wodociągu zamontować hydranty nadziemne firmy Jafar nr kat. 8855, umożliwiające płukanie sieci oraz spełniające wymogi przepisów zabezpieczenia

p. pożarowego.

- Hydranty lokalizować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./,
- W przypadku konieczności zastosowania hydrantów podziemnych należy projektować hydranty firmy AWP z żeliwa sferoidalnego.
- Armaturę na sieci należy zaznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
- Sieć wodociagową oznaczyć plastikową taśmą znaczącą w kolorze niebieskim z wkładką metalową i z napisem „WODOCIĄG”.
- Zaprojektować sieć wodociagową tak, by była możliwość jej płukania i odwodnienia.
- Rozrysować węzły połączeniowe ze specyfikacją kształtek.
- Podać niezbędną ilość wody do prób, płukania i dezynfekcji wodociągu.

2.1. Wymagania materiałowe dla przyłączy wodociagowych.

- Przyłącze wody do zaworu przed wodomierzem, projektować z rur PE- HD /polietylen wysokiej gęstości /,cechowane na ciśnienie 1.0 MPa.
- Zachować średnice wymienianych przyłączy zgodne ze średnicami istniejących przyłączy.
- Włączenie przyłącza projektować poprzez zawór do nawiercania z wydłużonym przyłączem firmy MARLEY Polska – Frialen DAV/.
- Wrzeczona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywką żeliwną.
- Wodomierze na wymienianych przyłączach zamontować w miejscu lokalizacji dotychczasowych wodomierzy. Wodomierze montować zgodnie z normą PN-B-10720.
- Podejście pod wodomierz zaprojektować z zastosowaniem konsoli wodomierzowej /w przypadku jej braku/.
- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnętrznej zaprojektować zawór zwrotny z możliwością nadzoru zgodnie z PN EN1717:2003 / w przypadku jego braku/.

3.0. Inne ustalenia.

- Do projektu załączyć rzuty pomieszczeń z lokalizacją wodomierzy.
- Rozwiązać sposób zabezpieczenia przejścia przez mur nowych i likwidowanych przyłączy.
- Projekt budowlany w zakresie przyjętych materiałów i sposobu włączenia do wodociągu komunalnego uzgodnić z MWiK Koszalin przed złożeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.
- Zlikwidować w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantów oraz oznaczenia /tabliczki / wyłączonych z eksploatacji wodociągów.
- Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do przeglądu inspektorowi MWiK /tel. 3422936/.
- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektów.

Do odbioru końcowego należy przedłożyć :

- projekt budowlany sieci wodociągowej uzgodniony z MWiK ,
- badania bakteriologiczne wody,
- geodezyjną mapę powykonawczą wykonanej i likwidowanej sieci oraz przyłączy z współrzędnymi geodezyjnymi / w formie elektronicznej/ oraz rzędnymi posadowienia wodociągu.
- protokoły z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prób i badań wykonanej sieci.

Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat .

PROJEKT
mgr inż. Krzysztof Broda

- Hydranty lokalizować zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.
- W przypadku konieczności zastosowania hydrantów podziemnych należy projektować hydranty firmy AWP z żeliwa sferoidalnego.
- Armaturę na sieci należy zaznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
- Sieć wodociagową oznaczyć plastikową taśmą znaczącą w kolorze niebieskim z wkładką metalową i z napisem „WODOCIĄG”.
- Zaprojektować sieć wodociagową tak, by była możliwość jej płukania i odwodnienia.
- Rozrysować węzły połączeniowe ze specyfikacją kształtek.
- Podać niezbędną ilość wody do prób, płukania i dezynfekcji wodociagu.

2.1. Wymagania materiałowe dla przyłączy wodociagowych.

- Przyłącze wody do zaworu przed wodomierzem, projektować z rur PE-HD /polietylen wysokiej gęstości /,cechowane na ciśnienie 1.0 MPa.
- Zachować średnice wymienianych przyłączy zgodne ze średnicami istniejących przyłączy.
- Włączenie przyłącza projektować poprzez zawór do nawiercania z wydłużonym przyłączem firmy MARLEY Polska – Frialen DAV/.
- Wrzeczona od zaworów zestawów do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, należy zabezpieczyć na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywką żeliwną.
- Wodomierze na wymienianych przyłączach zamontować w miejscu lokalizacji dotychczasowych wodomierzy. Wodomierze montować zgodnie z normą PN-B-10720.
- Podejście pod wodomierz zaprojektować z zastosowaniem konsoli wodomierzowej /w przypadku jej braku/.
- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnętrznej zaprojektować zawór zwrotny z możliwością nadzoru zgodnie z PN EN1717:2003 / w przypadku jego braku/.

3.0. Inne ustalenia.

- Do projektu załączyć rzuty pomieszczeń z lokalizacją wodomierzy.
- Rozwiązać sposób zabezpieczenia przejścia przez mur nowych i likwidowanych przyłączy.
- Projekt budowlany w zakresie przyjętych materiałów i sposobu włączenia do wodociagu komunalnego uzgodnić z MWiK Koszalin przed złożeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.
- Zlikwidować w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantów oraz oznaczenia /tabliczki / wyłączonych z eksploatacji wodociagów.
- Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do przeglądu inspektorowi MWiK /tel. 3422936/.
- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektów.



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Spółka z o.o.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

SO 9001:2008
SO 14001:2004
PN-N 18001:2004
PN-EN ISO 17025:2005



Telefony:

centrala:

(094) 342 29 38
342 62 60
342 62 68
342 62 69
342 37 56

fax:

(094) 342 29 38

Prezes – Dyrektor:

(094) 342 66 70

Z-ca dyrektora
ds. eksploatacji

(+) 342 37 39

Biuro Handlowe

(094) 347 19 37

www.mwik.koszalin.pl

mwik.koszalin@wodkan.pl

Pogotowie wod-kan:

994

NIP: 669-050-14-95

REGON: 330032800

TR.56.64.2016.KP

Koszalin, 06.04.2016r.

~~Inwestycja własna MWiK~~

Dotyczy: przedłużenia warunków technicznych RT-67-61/1466/2014/KP,
RT-67-60/1465/2014/KP oraz RT-67-79/1467/2014/KP
z dnia 10.03.2014r..

Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja podtrzymuje ważność warunków technicznych:

1. RT-67-61/1466/2014/KP z dnia 10.03.2014r. dotyczących sieci wodociągowej w ul. Bliskiej
2. RT-67-60/1465/2014/KP z dnia 10.03.2014r. dotyczących sieci wodociągowej w ul. Dalekiej
3. RT-67-79/1467/2014/KP z dnia 10.03.2014r. dotyczących sieci wodociągowej w ul. Orlej;

i przedłuża je do dnia 06.04.2018r..

mgr inż. Ryszard Broda

Do wiadomości:

Projektowanie i Nadzór Autorski
inż. Milita Gruszecka 75-839 Koszalin
ul. Stoczniovców 10
75-256 Koszalin



PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.34.2016.AJ

Z posiedzenia zespołu w dniu 05/02/2016

koordynacji dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: trasa sieci wodociągowej z przyłączami.
Lokalizacja obiektu: M. Koszalin
Bliska / Daleka
Działki: Obręb0017 88/59, 88/54, 88/66, 88/79,* 163, 166,
174,* 184, 185, 186, 187, 188/1,*
191/1, 192, 194, 195, 196, 206,
278/81; 278/82, 669,*
Projektant: Projektowanie i Nadzór Autorski inż. Milita Gruszecka 75-256 KOSZALIN
Stoczniowców 10
Inwestor: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 75-711 KOSZALIN Wojska
Polskiego 14

Wniosek o uzgodnienie z dnia 04/02/2016

Data wpływu wniosku: 16/02/04

OPINIA KONSULTANTÓW

Branża	Uwagi
--------	-------

Energetyka ciepła

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPŁA
SPÓŁKA Z O.O.
ul. Łużycka 25A
75-711 KOSZALIN

Uzry. 37/W/16
05.02.2016

Uzgodniono

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

10.02.2016
znak sprawy: GK - 1-G-6630-34-2016.AJ
Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Dutkiewicz

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Strategii i Rozwoju

mgr inż. Barbara Kuzmierzak

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.34.2016.AJ


Energetyka

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

Regionalny Dystrykt w Koszalinie

Regionalny Dystrykt Energetyczny

	UZGODNIENIE NR <u>34</u> Z DNIA <u>05 LUT. 2016</u>
	Uzgodniono POZYTYWNE/NEGATYWNE
UWAGI:	<u>NIE</u>
	(wg załącznika)

Kierownik

Działu Dokumentacji Energetycznej

Krzysztof Draczyński

Telekomunikacja

ORANIE POLSKA
Uzgodniono z uwagami
jak w treści załącznika
do protokołu (pkt. 1-10, 13)

Marek Patin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

Oświetlenie drogowe

GA Oświetlenie Sp. z o.o.
Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Szkolna 8A
80-010 Karlino
94 311-95-64

Uzgodniono - uwagi podano

z załącznika do uzgodnień z metody
koordynacyjnej z dn. 05.02.2016

Kierownik
Rejonowy Dział Realizacji Usług
Karlino

Andrzej Filipski

GINA MIASTO KOSZALIN

Urząd Miejski w Koszalinie

Wydział Informatyki

Uzgodnienie projektowanych sieci i uzbrojenia terenu

NR 34/2016

Uzgodniono z uwagami

wg załącznika do ZUDP/

Uzgodniono bez uwag

Podpis Starszy Specjalista

Data mgr inż. Kacper Czerwona
05.02.2016r.

Gazownictwo

1. W miejscu skrzyżowań oraz zbieżni do sieci gazowej przełożyć wyłożenie koru.
2. Zabezpieczyć normalną odległości do sieci gazowej.
3. W miejscu skrzyżowań z siecią gazową stosować inny ochronny.

naj odnowa.

6. Poiformacja i rozpoznać prac RDG b-1/4 043484mz
Mistrz Sieci i Instalacji

~~Marek Wikieraki~~

Wodociągi i kanalizacja

08.02.2016

Me most wtf.

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

10.02.2016

znak sprawy: GK 6.
Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GLÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego zarządu

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Spółka z o.o. w Koszalinie

Kierownik Działu Technicznego
mgr inż. Jolanta Ucińska

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
75-815 KOSZALIN
ul. Polczyńska 24

Uzgodnienie.....
Nr rejestru.....
Data..... 5.02.2016

Dotyczy: *Plan w sprawie odcieczu*
zob. 1721.2 KO. 2015 TR 21.08.2015
T2. DOK. 316. 2014 EC 17.12.2015

Opinia o stanie z dnia..... nr.....

~~Nie uzgodniono z powodu:~~
Uzgodniono ~~bez uwagi~~ z uwagami: *jak w sprawie*

~~Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać w Zarządzie Dróg
Miejskich w Koszalinie decyzję na zajęcie pasa drogowego~~

~~KIEROWNIK
Działu Rozwoju i Rozwoju~~

PROTOKÓŁ NR GK-I-6.6630.34.2016.AJ

Podpisy członków zespołu:

Wydział Architektury i Urbanistyki
Bryzek Teresa
Wydział Inwestycji
Wojdyło Bogdan
Wydział Nieruchomości
Gogacz Barbara
Miksa Adam
ZDM
Frankowski Tomasz

Ruszkowska Małgorzata

KIEROWNIK
Czuszcz Waldemar

Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Zds. KUPSUT uzgadnia w/w projekt: bez uwag, z uwagą nie uzgadnia

Uzgodniono z uwagami firm branżowych

GŁÓWNY SPECJALISTA
Podpis przewodniczącego
mgr Adam Jaliński

Kornalin, 10.02.2016

Uwaga!

W rejonie punktów osnowy geodezyjnej, prace wykonywać
rejonie pod nadzorem geodety. W przypadku
linkowanie punktów osnowy, konty zmierzać z ich
odtworzeniem powierze inżyn. Uszkodzenie wobry
dotyczy do VM Kornalin, Wydział Geodezji, Kartoagnti
Katastru.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

Kornalin, 10.02.2016

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej
na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

10.02.2016

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA
podpis przewodniczącego

ORANGE POLSKA S.A.
Hurt TP
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p. 334
71-510 Szczecin
tel. 91 481 86 41

URZĄD MIASTSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA I INFRASTRUKTURY

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR ... 34/2016

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypianiem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A. na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

tel. 91 481 86 41

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jaliński
PRZEWODNICZĄCY

Dokumentacja była przedmiotem naboru koordynacji pracy na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

znak sprawy: GK -

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

podpis przewodniczącego zarządu

10.02.2016

1.6.6630.34/2016-A7

GŁÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego zarządu



Energa Oświecenie Spółka z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17-19 Sopot
Dział Realizacji Usług Karlino
ul. Moniuszki 8a 78-230 Karlino
tel. 691 040 890 ; 94 311 95 65

URZĄD MIEJSKI
75-007 KOSZALIN
Rynek Staromiejski 6-7
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ nr 34 z dnia 05.02.2016

1. Rozpoczęcie robót zgłosić na 7 dni do ENERGA Oświecenie Sp. o.o. celem ustalenia bliższych szczegółów wystąpienia kolizji, zbliżeń z urządzeniami elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem mogące grozić porażeniem – zachować szczególne warunki bezpieczeństwa)
3. Wykonawca robót pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA Oświecenie Sp. z o.o. na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas prowadzonych robót
4. W miejscach skrzyżowań odkopane kable elektroenergetyczne osłonić rurami ochronnymi zgodnie z zaleceniem normy N SEP-E-004
5. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącą siecią ENERGA Oświecenie Sp. z o.o. prace wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, sprzętem ręcznym oraz zgodnie z normą SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegają etapowemu odbiorowi przez ENERGA Oświecenie Spółka z o.o.
7. Zachować odległości projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych i kablowych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003
8. Ewentualne usunięcie istniejących sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora
9. Przed rozpoczęciem robót wykonać przekopy kontrolne dla zainwentaryzowania tras istniejących kabli energetycznych.

UWAGI:

Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej na spotkaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Adama Mickiewicza 26 w dniu:

10.02.2016
znak sprawy: GK-1-G-6630.34.2016.Hy

Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GLÓWNY SPECJALISTA

podpis przewodniczącego Zarządu

Pracownik
Rejonowy Dział Realizacji Usług
Karlino
Andrzej Filipiński

Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Adam Jalyński
PRZEWODNICZĄCY

ENERGA Oświecenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot

Kancelaria.oswiecenie@energa.pl
www.energa-oswiecenie.pl


Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000109164

NIP 585-12-32-055
Regon 191251580

Zarząd:
Arkadiusz Marot – Prezes Zarządu
Janusz Henryk Leszcz – Wiceprezes Zarządu

PEKAO S.A., Nr rach.: 99 1240 1239 1111 0010 1371 6803
Kapitał zakładowy: 191.521.500,00 zł

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
 Rejon Dystrybucji w Koszalinie
 Dział Dokumentacji Energetycznej
 tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR34..... Z DNIA0.5. LUT. 2016.

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie, odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI WZGLĘDNIE KOSZTÓW

ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM WYKONAWCY CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJĄTKU NALEŻĄCYM DO ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KOSZALINIE.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Adam Jaliński
 PRZEWODNICZĄCY

Kierownik
 Działu Dokumentacji Energetycznej
Krzysztof Draczyński
 Była przedmiotem narady koordynacyjnej
 spotkania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
 ul. Mickiewicza 26 w dniu:

znak sprawy: GK - 1-G.6630.34.2016.H7
 Z up. Prezydenta Miasta Koszalina

GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Adam Jaliński
 podpis przewodniczącego nadzoru koordynacyjnej

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Waldemar Jewdokimow – współwłasność
2. Małgorzata Jewdokimow – współwłasność

PESEL 50080906279

PESEL 60010810745

Adres zamieszkania

75-373 Koszalin

ul. Bliska 11

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przewodu wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr **88/66 obręb 0017 Koszalin** w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy współwłaścicielami. Trasę przewodu uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Waldemar Jewdokimow

/ czytelny podpis -

Małgorzata Jewdokimow

/ czytelny podpis -

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
inż. Miłota Gruszek
ul. Stoczniovców 10, tel. 22 43
75-256 KOSZALIN
3 3 0 2 6 0 7 0 6

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Leszek Ćwikliński- własność
2. Halina Ćwiklińska- własność

PESEL 460824 00934

PESEL 560316 01767

Adres zamieszkania

75-016 Koszalin
ul. K. Wyki 31/2

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr 195 obręb 0017 Koszalin w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy właścicielami. Trasę przyłącza uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

☒ Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przełączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Leszek Ćwikliński

/ czytelny podpis - właściciel

Halina Ćwiklińska

/ czytelny podpis - właściciel

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
inż. Miłta Gruszecka
ul. Stoczniewców 10, tel. 43 22 11 33
75-256 K O S Z A L I N
3 3 0 2 6 0 4 0 6

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Joanna Sander – współwłasność

PESEL 71 09 19 01 481

Adres zamieszkania
75-373 Koszalin
ul. Bliska 7

Oświadczenie

Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przewodu wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr **88/66 obręb 0017 Koszalin** w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jestem współwłaścicielem. Trasę przewodu uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia
Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Sander Joanna
/ czytelny podpis Jas Sander Jeno
możliwe

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
Inż. Miłta Gruszecka
ul. Stoczniowców 10, tel. 22-43
75-256 K O S Z A L I N
3 3 0 2 6 0 4 0 6

Koszalin, dn. 19.04.2001r.

UPOWAŻNIENIE

Ja **JOANNA SANDER**, zamieszkała 75-850 Koszalin ul. Bliska 7,
Upoważniem **IRENĘ SANDER**, zamieszkałą 75 - 436 Koszalin
ul. Władysława IV 44/43, do :

1. Zarządzania moim domem przy ul. Bliska 7 w Koszalinie.
2. Reprezentowanie moich interesów w :

- w bankach,
- urzędach pocztowych,
- urzędach skarbowych,
- w firmach ubezpieczeniowych,
- oraz innych urzędach państwowych

w okresie mojej nieobecności w kraju.

Joanna Sander
BARBARA RUBEK

NOTARIUSZ
75-501 w KOSZALINIE
ul. Piłsudskiego 17
tel: 6425-566

REPERTORIUM „A” 3172 1001

Poświadczam własnoręcznie podpis

JOANNA SANDER

TEL: 6425-566

KOSZALIN

ul. BLISKA 7

którego/ych tożsamość ustaliłam na pod-
stawie *Joanna Sander*



Pobrano opłatę notarialną w sumie

10 zł na podstawie

\$ 1000 rozp. w sprawie taksy notarialnej

Koszalin, data 19.04.2001r.

NOTARIUSZ

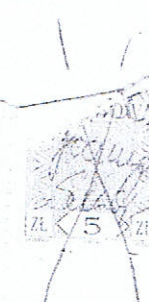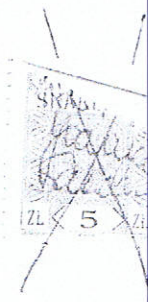

Koszalin, data 28.01.2015r.

LEŚZCZ 140NA

1. ~~Stanisław Sek~~ - współwłasność
2. Kazimiera Sek - współwłasność

PESEL 75060504188

PESEL 48071206521

Adres zamieszkania

75-373 Koszalin

ul. Bliska 4

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przewodu wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr **88/66 obręb 0017 Koszalin** w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy współwłaścicielami. Trasę przewodu uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Joanna Leszc

/ czytelny podpis -

Kazimiera Sek

/ czytelny podpis -

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI

inż. Miłta Gruszecka

ul. Stoczniewców 70, 75-22-43

75-256 KOSZALIN

330260406

KANCELARIA NOTARIALNA

Ewa Nosowska Notariusz

ul. Piłsudskiego 28

75-511 Koszalin

tel./fax 094 3460090

tel. 094 3410966

W Y P I S

Repertorium „A” 4329 /2010

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

§ 1. Dnia dziewiątego lipca dwa tysiące dziesiątego (09.07.2010) roku ja Ewa Nosowska notariusz prowadząca Kancelarię w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 28, na podstawie artykułu 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 189 poz. 1158 z późn. zm.) - po sporządzeniu w dniu 09 lipca 2010 roku protokołu dziedziczenia, pod numerem repertorium „A” 4329/2010. -----

poświadczam, że

spadek po Stanisławie Sęk synu Bolesława i Marianny, pesel: 47081510734, ostatnio zamieszkałym w Koszalinie przy ulicy Bliskiej nr 4, zmarłym dnia 23.06.2010 (dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku) w Koszalinie (odpis skrócony aktu zgonu Stanisława Sęk, wydany z upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie dnia 24 czerwca 2010 roku pod numerem 674/2010) na podstawie ustawy nabyły po ½ (jednej drugiej) części: -----

a) córka Iwona Leszcz córka Stanisława i Kazimiery, pesel: 75060504188, zamieszkała w Koszalinie przy ulicy Bliskiej nr 4, -----

b) żona Kazimiera Sęk córka Józefa i Władysławy, pesel: 48011206521, zamieszkała w Koszalinie przy ulicy Bliskiej nr 4. -----

§ 2. Koszty tego aktu ponoszą solidarnie Spadkobiercy. -----

§ 3. Wypisy aktu można wydawać osobom biorącym udział w spisaniu protokołu dziedziczenia oraz Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę kancelarii w dowolnej ilości. -----

§ 4. Pobrano: -----

- tytułem taksy notarialnej kwotę 50,00 zł.- na podstawie § 10a ust. 1 rozp. Min. Spr. z dnia 28.6.2004 roku w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) + podatek VAT w kwocie 11,00 zł.- według stawki 22 % od wynagrodzenia notarialnego na podstawie art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.), -----
- za 3 wypisy tego aktu, wpisane pod odrębnymi numerami repertorium tytułem taksy notarialnej kwotę 18,00 zł.- na podstawie § 12 rozporządzenia wyżej wymienionego + podatek VAT w kwocie 3,96 zł.- wg stawki 22 % na podstawie art. 5 i 41 ustawy wyżej wymienionej, -----

- łącznie pobrano 82,96 zł.

Niniejszy akt poświadczenia dziedziczenia został sporządzony w obecności wszystkich osób biorących udział w spisywaniu powołanego protokołu dziedziczenia z dnia 09 lipca 2010 roku, rep. „A” 4329/2010 to jest przez: Iwonę Leszcz córkę Stanisława i Kazimierę, pesel: 75060504188 i Kazimierę Sęk córkę Józefa i Władysławy, pesel: 48011206521.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu podpisy notariusza i stawających przy spisywaniu powołanego protokołu dziedziczenia.

Dnia 09 lipca 2010 roku, o godz. 10:59, pod numerem 48892, niniejszy akt poświadczenia dziedziczenia, zgodnie z art. 95 i ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. nr 189 poz. 1158 z późn. zm.), został zarejestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.

Na oryginale aktu podpis notariusza.

Repertorium „A” 4332 /2010

Wypis ten wydano

Kazimiera Sęk

Stawające zostały pouczone o treści art. 95j, 95p, 95n §3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie, art. 679 § 1-4 kodeksu postępowania cywilnego, art. 679 §4 kodeksu postępowania cywilnego; art. art. 4a ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Opłatę za wydany wypis pobrano przy oryginale aktu notarialnego /tj. tytułem taksy notarialnej na podst. § 12 rozp. Min. Spr. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zmianami) oraz podatku VAT wg stawki 22% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)/.

Koszalin dnia 09.07.2010 roku.



Ewa Nosowska
NOTARIUSZ

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Adam Siewiera – własność
2. Jolanta Siewiera – własność

PESEL 59070108131

PESEL 67080304044

Adres zamieszkania

75-373 Koszalin
ul. Bliska 8

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przewodu wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr 88/66 obręb 0017 Koszalin w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy właścicielami. Trasę przyłącza uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Siewiera Adam
/ czytelny podpis - właściciel

Siewiera Jolanta
/ czytelny podpis - właściciel

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
inż. Miłota Gruszecka
ul. Stoczników 10, tel. 33 22 43
75-256 K O S Z A L I N
3 3 0 2 6 0 4 0 6

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Józef Pieczek- współwłasność
2. Halina Pieczek- współwłasność

PESEL 50031902170

PESEL 51051809063

Adres zamieszkania
75-373 Koszalin
ul. Bliska 5

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przewodu wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr **38/66 obręb 0017 Koszalin** w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy współwłaścicielami. Trasę przewodu uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Józef Pieczek

/ czytelny podpis -

Halina Pieczek

/ czytelny podpis -

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
inż. Milita Gruszecka
ul. Stoczników 10, tel. 43-443
75-256 K O S Z A L I N
3 3 0 2 6 0 4 0 6

- 1.-Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.

Koszalin, data 28.01.2015r.

1. Bogusław Wasieczko – własność
2. Jadwiga Wasieczko – własność

PESEL 55100105319

PESEL 58033109366

Adres zamieszkania

75-727 Koszalin

ul.Orla 47/34

Oświadczenie

Oświadczamy, że :

1. Wyrażamy zgodę na zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na dz. Nr **186 obręb 0017 Koszalin** w miejscowości Koszalin ul. Bliska, której jesteśmy właścicielami. Trasę przyłącza uzgodnioną z projektantem¹ przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik do oświadczenia

Powyższa zgoda stanowi prawo dla inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Nie wyrażamy zgody na zaprojektowanie i wykonanie nowego przyłącza na naszej działce. Przelączenie do istniejącego przyłącza wykonać na granicy działki²

Bogusław Wasieczko
/ czytelny podpis - właściciel

Jadwiga Wasieczko
/ czytelny podpis - właściciel

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR AUTORSKI
inż. Miłta Gruszecka
ul. Stoczników 10, tel. 343 224 44
75-256 K O S Z A L I N
3 3 0 2 6 0 4 0 6

- 1- Skreślić w przypadku wyboru pkt.2
- 2.- Skreślić w przypadku wyboru pkt. 1.