



ul. Brzozowa Nr 23
dz. nr 146

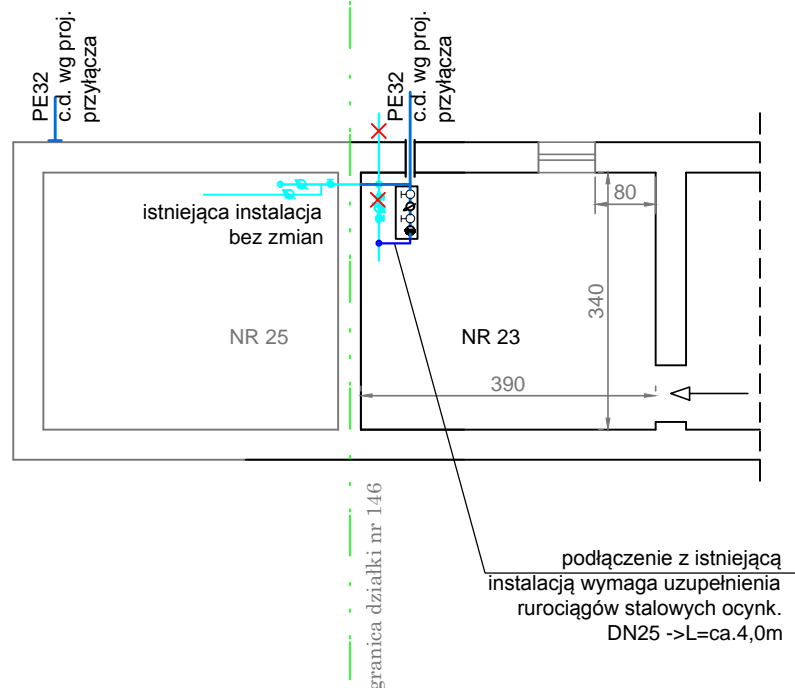

konsola wodomierzowa



1. Zawór kulowy DN25
2. Wodomierz DN20, $Q_{nom}=4m^3/h$
3. Zawór kulowy DN25
4. Zawór antyskażeniowy EA DN25
z możliwością nadzoru montowany od
strony instalacji

Uwaga:

Stan istniejący: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinające w złym stanie technicznym

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE PE32x2,0
- = RURA OCHRONNA PE63, STOSOWAĆ PRZEJŚCIA SZCZELNE typu WGC
- ✕✕✕ ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE Z ARMATURĄ, WODOMIERZEM I ODCINKIEM
INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ INSTALACJĄ WEWN.
RUROCIĄGAMI STALOWYM OCYNK. DN20-25

SANIWENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz

75-430 Koszalin, ul. Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508
mail: saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANWGO:	SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI					
ADERS OBIEKTU BUDOWLANEGO:	ul. Brzozowa, dz. nr 130, 159, 191/2, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153/1, 153/2, 154, 156, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168/1, 169, 170, 171, 172, 173/3 obr. 0009					
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzozowej w Koszalinie					
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIWNICY LOKALIZACJA WODOMIERZA BUDYNKI MIESZKALNE NR 23					
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	SKALA	DATA
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz	upr. nr ZAP/0186/PWOS/08	sieci i instalacje sanitarne		1:100	11.2019
SPRAWDZAJĄCA	mgr inż. Daria Tytanicz-Waszczur	upr. nr ZAP/0202/POOS/11	sieci i instalacje sanitarne		NR RYS.	FAZA PROJ.
OPRACOWAŁA	mgr inż. Marta Czajkowska				S11	PB